

OBEC VLACHY**Obecný úrad, Vlachy 126, 032 13 Vlachy**

Číslo: MsÚ/ÚRaSP 2023/3698-3/SHa

V Liptovskom Mikuláši dňa 09. 08. 2023

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Vec

Navrhovateľ : **Stredoslovenská distribučná, a.s.**, IČO: 36 442 151, **Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina** zast. spoločnosťou Petrostav SK, s.r.o., IČO : 46278605, Štefanov nad Oravou 132, 027 44 Tvrdošín - návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „**15092 – Vlachy - Vlašky - Rozšírenie NNK 2**“ – **líniová stavba** v intraviláne a čiastočne v extraviláne obce, v k. ú. Vlašky

ROZHODNUTIE

Navrhovateľ **Stredoslovenská distribučná, a.s.** IČO: 36 442 151, **Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina** zast. spoločnosťou Petrostav SK, s.r.o., IČO : 46278605, Štefanov nad Oravou 132, 027 44 Tvrdošín podal dňa 05. 04. 2023 na Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „**15092 – Vlachy - Vlašky - Rozšírenie NNK 2**“ – **líniová stavba** v intraviláne a čiastočne v extraviláne obce, v k. ú. Vlašky. Uvedeným dňom bolo začaté konanie o umiestnení stavby.

Obec Vlachy ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zák. č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 5 ods.1 písm. a) zák. č. 608/2003 prerokoval návrh stavebníka podľa § 35 až 38 stavebného zákona, zosúladiť stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi a posúdil námietky a vyjadrenia účastníkov konania.

Na základe tohto posúdenia podľa § 39 a § 39a/ stavebného zákona vydáva

r o z h o d n u t i e

o umiestnení stavby „**15092 – Vlachy - Vlašky - Rozšírenie NNK 2**“ – **líniová stavba** v intraviláne a čiastočne v extraviláne obce, v k. ú. Vlašky.

Druh a účel stavby : inžinierska stavba – líniová stavba

Členenie stavby na stavebné objekty :

SO 01 – NN nadzemné vedenia

SO 02 – NN podzemné vedenia

Popis stavby :

Stavba bude realizovaná v intraviláne a čiastočne v extraviláne obce, v katastrálnom území Vlašky. Účelom stavby je napojenie dvoch odberných miest na elektrickú verejnú distribučnú sieť.

SO 01 - NN nadzemné vedenie

Vedenie : existujúce AIFe6 3x50+35

Existujúci podperný bod č.1 sa zdemontuje. Nahradí sa novým podperným bodom typu JB 9/10 kN. Stará konzola sa zdemontuje a nahradí sa novou typu konz. 1200. Existujúce izolátory sa zdemontujú a nahradia sa koncovými izolátormi typu VZK-1. Namontujú sa zvodiče prepätia na holý vodič. Existujúce zemné domové NN prípojky sa zdemontujú a znovu namontujú. Ak bude potrebné, podzemné prípojky sa naspojujú za pomoci priamych spojok 1-SVCZ-M 6-25.

SO 02 - NN podzemné vedenia

Vedenie : (N)AYY-J 4x240 celková dĺžka trasy 64 m

(N)AYY-J 4x120 celková dĺžka trasy 3 m

Z podperného bodu č.1 sa vyvedie nové NN podzemné distribučné vedenie typu (N)AYY-J 4x120, ktoré bude smerovať do 1-PRIS 4 (3/2). Z 1-PRIS 4 sa vyvedie nové NN podzemné distribučné vedenie typu (N)AYY-J 4x240, ktoré bude smerovať do 2-PRIS. 5 (2/4), kde bude ukončené. V trase nového NN podzemného distribučného vedenia sa uloží optická chránička HDPE 40/33 o dĺžke 67 m.

Pri križovaní a súbahu ostatných inžinierskych sietí je potrebné dodržať ochranné vzdialenosti a podmienky podľa STN 73 6005. Výkopové práce sa budú vykonávať strojne, okrem úsekov, v ktorých sa nachádzajú inžinierske siete. V takých prípadoch je potrebný ručný výkop. Po ukončení výkopových prác je potrebné terén uviesť do pôvodného stavu. Káblové NN vedenia budú vedené 1 meter od hraníc parciel. Pod cestou - uloženie min. 1 m pod telesom cesty.

Uloženie kábla v teréne bude v chráničke FSX-PEG 110/6, na ktorej bude uložená výstražná fólia.

V celej trase sa osadí optická chránička HDPE 40/33 spolu aj s markermi.

Spôsob doterajšieho využitia pozemkov :

- zastavané plochy a nádvorá

Súhlas na vyňatie pôdy z PPF : nevyžaduje sa

Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky :

Stavba bude umiestnená v intraviláne a čiastočne v extraviláne katastrálneho územia Vlašky, podľa zakreslenia v situačnom výkrese, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o umiestnení stavby. Umiestnenie predmetnej stavby nie v rozpore s platným územným plánom obce Vlacha.

Navrhovanou stavbou budú dotknuté pozemky parc. č. KN-C 200/1 a KN-C 200/2 v k. ú. Vlašky.

Požiadavky vyplývajúce zo všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a zo STN :

Pri súbahu, križovaní a preložke všetkých inžinierskych sietí je nutné dodržať :

STN 73 6005 Priestorová úprava vedenia technického vybavenia, STN 75 5401, STN 73 6701,

- vyhlášku SÚBP č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení,
- vyhlášku SÚBP č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach,
- vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z. z. o vyhradených technických zariadeniach a odbornej spôsobilosti, ako aj súvisiace technické normy , najmä elektrotechnické normy,

- vyhlášku č.288/2000 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na požiaru bezpečnosť pri výstavbe a užívaní stavieb,
- vyhlášku č.124/2000 Z. z., ktorou sa ustanovujú zásady požiarnej bezpečnosti pri činnostiach s horľavými plynmi a horenie podporujúcimi plynmi,
- vyhlášku č.125/2000 Z. z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti prenosných hasiacich prístrojov a podmienky ich prevádzkovania a zabezpečovania pravidelnej kontroly.
- Pred samotnou realizáciou výkopových prác požiadať o vytýčenie všetkých podzemných inžinierskych sietí, ktoré môžu byť predmetnou stavbou dotknuté.
- V prípade spôsobenia škody na súkromnom vlastníctve iných osôb túto uhradiť podľa platných právnych predpisov.
- Dodržať príslušné bezpečnostné predpisy, týkajúce sa výkonu takéhoto druhu prác, vrátane zabezpečenia pešieho prístupu k jednotlivým nehnuteľnostiam.
- Rozsah stavebných prác dodržať podľa projektovej dokumentácie. Každá zmena, ktorá môže mať vplyv na rozvoj územia a okolitého životného prostredia nesmie byť vykonaná bez predchádzajúceho posúdenia príslušným úradom.
- Križovanie sietí realizovať v zmysle STN 76 6005.

Požiadavky vyplývajúce z chránených území alebo ochranných pásiem :

V zmysle § 43 zákona č. 251/2012 Z. z. Zákon o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa na ochranu zariadení sústavy zriaďujú ochranné pásma.

Ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča. Táto vzdialenosť je :

vzdialenosť oboch rovín od krajných vodičov je podľa písm. a) pri napätí od 1 kV do 35 kV vrátane - pre vodiče bez izolácie 10 m; v súvislých lesných priesekoch 7 m,
 - pre vodiče so základnou izoláciou 4 m; v súvislých lesných priesekoch 2 m,
 - pre zavesené káblové vedenie 1 m.

Ochranné pásmo vonkajšieho podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od krajného kábla. Táto vzdialenosť je :

1m pri napätí do 110 kV vrátane vedenia po oboch stranách od okraja kábla.

Najmenšie dovolené vodorovné a zvislé vzdialenosti pri súbehu a križovaní podzemných vedení určuje STN 73 6005 - Priestorová úprava vedení technického vybavenia (STN 33 3300 , čl. 6.34).

Podľa uvedenej normy pre 1kV silový kábel uložený v zemi bez chráničiek platia nasledovné VODOROVNÉ/ZVISLÉ vzdialenosti od :

NN vedenia 1kV	VN vedenia 22kV	oznam.vedenia	plyn do 0,005 Mpa	vodovodu
5/5 cm	20/20 cm	30/30 cm	40/10 cm	40/40cm

V prípade, že je kábel v mieste križovania alebo súbehu uložený v chráničke, je možné zvislé vzdialenosti zmenšiť až na :

NN vedenia 1kV	VN vedenia 22kV	oznam.vedenia	plyn do 0,005 Mpa	vodovodu
5/5 cm	20/20 cm	10/10 cm	40/10 cm	40/20cm

Zakázané činnosti v ochranných pásmach sú uvedené v zákone č. 251/2012 Z. z., § 43 ods. 4.

Realizáciou stavby sa neporušia ochranné pásma.

Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov a organizácií :

- **Obec Uhorská Ves** vo vyjadrení k návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby pod č. 35/2023 zo dňa 02. 03. 2023 :
- Súhlasí s vydaním rozhodnutia o umiestnení predmetnej stavby.
- **Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva** v súhlasnom vyjadrení pre vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia pod č. OU-LM-OSZP-2022/011705-002 zo dňa 21. 09. 2022 :
- S odpadmi, ktoré budú vznikať počas výstavby aj počas prevádzky stavby sa bude nakladať v súlade s platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve a v súlade s vypracovanou projektovou dokumentáciou.
- Odpady zo stavby, je potrebné odovzdať len oprávnenej osobe v zmysle zákona o odpadoch, pričom je potrebné dodržať hierarchiu odpadového hospodárstva, a to uprednostniť ich zhodnotenie (zariadenie na zber, mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov) pred zneškodnením (sklad odpadov). Na stavenisku je potrebné vyčleniť priestor na dočasné zhromažďovanie odpadov zo stavby a zabezpečiť ho vhodným spôsobom, ktorý nebude ohrozovať životné prostredie alebo odpad zo staveniska ihneď odvázať.
- Výkopová zemina pokiaľ nebude využitá v rámci stavby (na mieste, na ktorom bola vykopaná) sa tiež považuje za odpad a ako s odpadom je potrebné s ňou nakladať.
- V prípade vzniku nebezpečných odpadov tieto zhromažďovať v súlade s § 8 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.
- Pri kolaudácii stavby bude potrebné predložiť doklady o spôsobe naloženia s odpadmi, ktoré vzniknú pri výstavbe a ich odovzdaní oprávnenej osobe.
- Vydaním záväzného stanoviska k dokumentácii v územnom konaní podľa § 99 ods. 1 písmeno b) bod 1. zákona o odpadoch už nie je potrebné stanovisko k projektovej dokumentácii v stavebnom konaní podľa ods. 1 písm. b) bod 2. Bude postačujúce len stanovisko k dokumentácii v kolaudačnom konaní podľa ods.1 písm. b) bod 5.
- **Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej vodnej správy** vo vyjadrení k projektovej dokumentácii pre vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia pod č. OU-LM-OSZP-2022/011309-002 zo dňa 08.09.2022:
- Z hľadiska ochrany vodných pomerov súhlasí s projektovou dokumentáciou predmetnej stavby pre územné a stavebné konanie.
- Upozornenie :
- Pri križovaní a súbahu inžinierskych sietí je potrebné dodržať ochranné vzdialenosti a podmienky podľa STN 73 6005.
- **Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny** vo vyjadrení pod č. OU-LM-OSZP-2022/011252-002 zo dňa 07. 09. 2022 :
- Investičný zámer bude v súlade s platným územným plánom obce.
- V prípade nevyhnutného výrubu drevín je potrebné postupovať podľa § 47 a 48 zákona o ochrane prírody záväzného stanovisko nenahrádza súhlas podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody.
- Ak sa uskutočnia zemné práce v okolí drevín, je nutné postupovať v zmysle § 22 ods. 4 písm. h) vyhlášky č. 170/2021 Z. z. Ministerstva životného prostredia SR, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, ktorá odkazuje na STN 83 7010 Ochrana prírody. Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie (83 7010).

- Pri zemných prácach vykonať opatrenia na zamedzenie zavlečenia invázných druhov rastlín do okolia, v prípade identifikovania invázných druhov rastlín na parcelách výstavby vykoná investor na vlastné náklady ich odstránenie.
- Počas realizácie stavby používať mechanizmy v dobrom technickom stave s cieľom zamedzenia úniku ropných látok do prírodného prostredia.
- V prípade úniku škodlivých látok realizovať opatrenia na zamedzenie ich vsiaknutia do pôdy, vody a horninového prostredia.
- Lokality dočasného záberu plôch pre skládky materiálov resp. prebytočnej zeminu situovať na pozemku investora, prebytočnou výkopovou zeminou nebudú zasýpané brehy vodných tokov a mokrad'ové lokality.
- Po ukončení stavebno-technických prác odstrániť prebytočný stavebný materiál a všetok vzniknutý odpad zlikvidovať v súlade s príslušnou legislatívou.
- Na základe vyššie uvedených skutočností a pri dodržaní stanovených podmienok Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny, z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny nemá námietky k vydaniu územného rozhodnutia a stavebného povolenia pre projekt „15092 – Vlachy - Vlašky - Rozšírenie NNK 2“ – líniová stavba v intraviláne a čiastočne v extraviláne obce, v k. ú. Vlašky.
- **Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s. v Liptovskom Mikuláši** vo vyjadrení k projektovej dokumentácii pod č. 10439/2022/MH zo dňa 14. 09. 2022 :
- V záujmovej území sa nachádza potrubie verejného vodovodu v správe LVS, a. s.. Presnú trasu LVS, a.s. vytýči na základe predloženej objednávky. Kontakt : Ing. Janík, 0917 503 364.
- Pri realizácii stavby dodržať pásmo ochrany verejného vodovodu vo vzdialenosti min. 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na každú stranu. Vedenie, ako aj všetky stavebné objekty musia byť umiestnené mimo tohto pásma ochrany.
- Ku kontrole realizovaných prác pred zásypom sietí prizývať zástupcu spoločnosti LVS, a.s., inak spoločnosť nebude súhlasiť s kolaudáciou stavby. Kontakt : p. Kováč, 0905 850 726.
- V prípade, že pri realizácii stavby dôjde k poruchám na potrubiach alebo zariadeniach v správe LVS, a.s., je potrebné ich bezodkladné nahlásenie na tel. č. 044 55 219 92 alebo 0908 916 579. Prípadné poruchy budú odstránené na náklady investora.
- Po ukončení výstavby LVS, a.s. požaduje PD skutočného vyhotovenia a geodetické zameranie aj v digitálnej forme v tvare *.dgn (čitateľné pre prostredie MicroStation).
- **Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši** v záväznom stanovisku pod č. 2022/1636-02/2018 zo dňa 12. 09. 2022 súhlasí s návrhom žiadateľa na územné konanie predmetnej stavby.
- **Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor krízového riadenia** v záväznom stanovisku pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie pod č. OU-LM-OKR-2022/001678-072 zo dňa 12. 09. 2022 :
- Súhlasí s vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia na predmetnú stavbu.
- **Stredoslovenská distribučná, a.s., Žilina** v stanovisku k projektovej dokumentácii pod č. 7103130-22-A-0044 zo dňa 02. 09. 2022 :
- S predloženou projektovou dokumentáciou súhlasí bez pripomienok.
- **Krajský pamiatkový úrad Žilina** v záväznom stanovisku pod č. KPUZA-2022/18895-2/78148/FUR zo dňa 23. 09. 2022 :
- Ak počas stavebných prác dôjde k akémukoľvek archeologickému nálezu hmotnej alebo nehmotnej povahy, napr. objektu, kultúrnej vrstvy, zvyškov starších architektúr, stavebného materiálu, hrobov, fragmentov keramiky, pracovných nástrojov, mincí alebo kostrových pozostatkov, je nevyhnutné nález okamžite ohlásiť

- Krajskému pamiatkovému úradu Žilina, najneskôr na druhý pracovný deň po nájdení a ponechať ho bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom.
- Zabezpečiť preukázateľným spôsobom oboznámenie s podmienkami záväzného stanoviska všetky subjekty zúčastňujúce sa na realizácii stavby.
- Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ihneď ohlásiť nález krajskému pamiatkovému úradu. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s krajským pamiatkovým úradom. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.
- Podľa § 30 ods. 4 pamiatkového zákona záväzné stanovisko krajského pamiatkového úradu sa vyžaduje ku všetkým rozhodnutiam iných orgánov štátnej správy a orgánov územnej samosprávy, ktorými môžu byť dotknuté záujmy chránené týmto zákonom. Orgán štátnej správy a orgán územnej samosprávy, ktorý vedie konanie, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany pamiatkového fondu, môže vo veci samej rozhodnúť až po doručení právoplatného rozhodnutia alebo záväzného stanoviska orgánu štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu.
- **Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Povodie horného Váhu, OZ, Ružomberok** v stanovisku pod č. CS SVP OZ PN 505/2023/1 zo dňa 13. 01. 2023 :
- SVP, š. p., Povodie horného Váhu, OZ Ružomberok, bude s predloženým projektom súhlasiť pri splnení nasledovných pripomienok :
- Začiatok a koniec stavebných prác nahlásiť min. 7 dní vopred a ku kolaudácii prizvať technika (0903/806 385).
- Stavbou boli a aj ďalej budú zasiahnuté pozemky parc. č. KN-C 200/1 a KN-C 200/2, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, ktoré sú zapísané na LV č. 115, vo vlastníctve SR a správe SVP, š. p., Banská Štiavnica. Z toho dôvodu je potrebné neodkladne uzatvoriť s odborom správy majetku OZ Piešťany, zmluvný právny vzťah (akékoľvek informácie: marcela.strakosova@svp.sk. 033/77 64 418). Uvedené sa okrem SSD a. s. týka aj vlastníkov zemných domových prípojok. K žiadosti o uzatvorenie zmluvného vzťahu je potrebné predložiť nasledovné dokumenty : projektovú dokumentáciu v takom rozsahu, aby bolo zrejmé technické riešenie (pôdorysy, priečne a pozdĺžne rezy, technická správa...), situačné výkresy, geometrický plán, znalecký posudok, snímka zo ZBGIS alebo ortofotomapa, na ktorej je viditeľne vyznačená konkrétna časť parcely, ktorá je predmetom nájmu/vecného bremena/kúpy, e-mailový kontakt a stanovisko technicko-prevádzkového úseku SVP, š. p..
- Na uvedených parcelách budú objekty : JB 9/10, PRIS skrine 4 (3/2) a 5 (2/4), nové podzemné NN vedenie a optická chránička, ako aj časť zemných domových prípojok.
- Nové zemné NN vedenie a optické vedenie je navrhnuté viesť stredom telesa komunikácie s čím SVP, š. p. nesúhlasí a žiada navrhované siete umiestniť v zelenom páse, pozdĺž existujúcej asfaltovej komunikácie .
- K vytýčeniu trasy NN káblového vedenia, osadeniu PB č. 1 a skriň PRIS prizvať technika a riadiť sa jeho pokynmi.

- Zemné NN vedenie uložiť do chráničky. Chránička musí byť dimenzovaná na zaťaženie min. 25 t, vzhľadom na nosnosť doterajších stavebných mechanizmov, ktoré SVP, š. p., využíva na zabezpečenie opráv a údržby tokov.
- Nakoľko budú stavebné práce vykonávané strojne, stavebník je povinný zabrániť znečisteniu podzemných vôd vyhovujúcim technickým stavom mechanizmov, ako aj technickými prostriedkami. V prípade úniku nebezpečných látok je potrebné o udalosti neodkladne informovať SIŽP a správcu povodia.
- So vzniknutým odpadom nakladať podľa zákona o odpadoch.
- Po ukončení prác pozemky vlastníka uviesť do pôvodného stavu. Na kontrolu prizvať technika a riadiť sa jeho pokynmi.
- Prípadné zmeny stavby počas realizácie neodkladne odsúhlasí organizáciou SVP, š. p..
- Projekt skutočného vyhotovenia (v papierovej aj digitálnej forme - dxf, dwg, dgn) odovzdať po ukončení stavby technikovi strediska Liptov.
- Ak stavba nebude realizovaná v súlade s vyššie uvedenými požiadavkami správcu povodia a pri výkone správy dôjde k poškodeniu podzemných sietí, vzniknuté škody na vedení, ako aj náklady na uvedenie sietí do prevádzkyschopného stavu budú v plnom rozsahu znášať ich prevádzkovatelia.
- Pri vykonávaní opráv, údržby a investícií na vodných tokoch, vytýčiť bezodplatne trasovanie NN siete a optického vedenia v danom záujmovom území.
- V prípade, že uložené podzemné vedenie (NN a optika) bude v budúcnosti kolidovať s technickým riešením prípadných úprav/opráv alebo inými opatreniami, investor/stavebník dotknutých sietí zabezpečí bezodplatné preloženie príp. prispôsobenie podzemných vedení v požadovanom termíne.
- V prípade úpravy alebo opravy na pozemkoch, ak bude vedenie v kolízii s touto úpravou/opravou, nakoľko zasahuje do pozemkov SR v správe našej organizácie, si investor (SSE a optiky) vedenie preloží na vlastné náklady.
- V prípade, že nebudú dodržané podmienky vlastníka pozemkov, nebude SVP, š. p. súhlasiť s kolaudáciou stavby, na ktorú požaduje byť prizvaný.
- Správca povodia nezodpovedá za škody spôsobené účinkami vôd, splavenín a ľadu, ako i škody vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach v zmysle § 49 ods.5 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania : neboli uplatnené

K navrhovanej stavbe sa vyjadrili :

Obec Vlachy v stanovisku zo dňa 02. 03. 2023; Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva vo vyjadrení zo dňa 21. 09. 2022; Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej vodnej správy vo vyjadrení k projektovej dokumentácii pre vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia zo dňa 08. 09. 2022; Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny vo vyjadrení k vydaniu územného rozhodnutia zo dňa 07. 09. 2022; Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s. v Liptovskom Mikuláši vo vyjadrení k projektovej dokumentácii zo dňa 14. 09. 2022; Stredoslovenská distribučná, a.s., Žilina v stanovisku k projektovej dokumentácii zo dňa 02. 09. 2022; Krajský pamiatkový úrad Žilina v záväznom stanovisku zo dňa 23. 09. 2022; Slovak Telekom a.s. Bratislava vo vyjadrení k existencii telekomunikačných vedení a rádiových zariadení zo dňa 06. 09. 2022; Orange Slovensko, a.s., Banská Bystrica vo vyjadrení k existencii PTZ zo dňa 07. 10. 2022; upc broadband slovakia, s.r.o vo vyjadrení zo dňa 06. 09. 2022; O2 Networks, s.r.o., Bratislava vo

vyjadrení k projektovej dokumentácii zo dňa 19. 09. 2022; Energotel, a.s. vo vyjadrení zo dňa 06. 09. 2022; Ministerstvo obrany SR, sekcia majetku a infraštruktúry, Bratislava v stanovisku zo dňa 26. 09. 2022; SPP-D, a. s. vo vyjadrení k existencii a priebehu plynárenských zariadení zo dňa 19. 09. 2022; Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši v záväznom stanovisku zo dňa 12. 09. 2022; Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor krízového riadenia v záväznom stanovisku zo dňa 12. 09. 2022; Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Povodie horného Váhu, OZ Ružomberok v stanovisku zo dňa 13. 01. 2023.

Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods.1 stavebného zákona tri roky od nadobudnutia právoplatnosti. Nestratí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o stavebné povolenie.

Odôvodnenie

Navrhovateľ Stredoslovenská distribučná, a.s. IČO: 36 442 151, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina zast. spoločnosťou Petrostav SK, s.r.o., IČO : 46278605, Štefanov nad Oravou 132, 027 44 Tvrdošín podal dňa 05. 04. 2023 na Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „15092 – Vluchy - Vlašky - Rozšírenie NNK 2“ – líniová stavba v intraviláne a čiastočne v extraviláne katastrálneho územia Vlašky. Uvedeným dňom bolo začaté konanie o umiestnení stavby.

K návrhu bola priložená dokumentácia s vyjadreniami dotknutých orgánov a organizácií. Stanoviská účastníkov konania, dotknutých orgánov a zainteresovaných organizácií boli skordinované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

Obec Vluchy ako príslušný stavebný úrad v súlade s ustanovením § 36 stavebného zákona oznámil verejnou vyhláškou začatie konania o umiestnení stavby dotknutým orgánom a známym účastníkom konania oznámením pod č. MsÚ/ÚRaSP 2023/3698-3/SHa zo dňa 15. 05. 2023 a nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutočnilo dňa 20. 06. 2023. Účastníci konania mohli svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr na ústnom pojednávaní. V stanovenom termíne neboli vznesené námietky.

Predmetná stavba je v súlade s územným plánom obce Vluchy spracovaným a schváleným obecným zastupiteľstvom dňa 7. 11. 2014 uznesením č. 67/2014/11.

Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona v znení neskorších predpisov a zmene a doplnení niektorých zákonov a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje.

Vlastníctvo bolo preukázané :

- listom vlastníctva č. 115, k. ú. Vluchy, v zmysle ktorého je vlastníkom stavbou doknutých pozemkov (KN-C 200/1 a KN-C 200/2) Slovenská republika a správcom Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica,
- súhlasom Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., Povodie horného Váhu, OZ, Jančeka 36, 034 01 Ružomberok.

Správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. v znení neskorších predpisov :
Položka č. 59 písm. a) ods.2.....100,- eur

Poučenie

Podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať. Odvolanie podľa § 54 zákona o správnom konaní sa podáva v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia tohto rozhodnutia na obec Vlachy prostredníctvom Spoločného obecného úradu územného rozhodovania a stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši. O odvolaní rozhodne Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina.

Rozhodnutie možno preskúmať správnym súdom, návrh na preskúmanie tohto rozhodnutia súdom je možné podať až po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.



Róbert Klubica
starosta obce

Doručuje sa

- vlastníkom dotknutých a susedných pozemkov a stavieb v súbehu s predmetnou stavbou, ako aj ostatným účastníkom konania sa toto rozhodnutie doručuje formou verejnej vyhlášky

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 42 ods. 2) stavebného zákona v znení neskorších predpisov. Toto rozhodnutie musí byť v súlade s § 26 ods. 2 zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Vlachy a súčasne na webovom sídle, ak ho má zriadené a ak je to vhodné aj iným spôsobom v mieste obvyklým, najmä v miestnej tlači, rozhlase alebo na dočasnej úradnej tabuli na mieste správneho orgánu, ktorého sa konanie týka. Posledný deň 15 dňovej lehoty je dňom doručenia.

Na vedomie

- Obec Vlachy, starosta obce Róbert Klubica, Vlachy 126, 032 01 Vlachy
- Stredoslovenská distribučná, a.s. IČO: 36 442 151, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina zast. spoločnosťou Petrostav SK s.r.o., IČO : 46278605, Štefanov nad Oravou 132, 027 44 Tvrdošín
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠSOH, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš – Vrbica - Nábřežie
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠVS, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš – Vrbica – Nábřežie
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠSOPaK, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš – Vrbica – Nábřežie
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor krízového riadenia, Námestie osloboditeľov 1, 031 41 Liptovský Mikuláš – Staré Mesto
- Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš – Liptovská Ondrašová
- Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica

- Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Povodie horného Váhu, OZ, Jančeka 36, 034 01 Ružomberok
- Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske námestie 19, 010 01 Žilina
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva, ul. Štúrova 36, 031 80 Liptovský Mikuláš – Staré Mesto

Úradný záznam

Verejná vyhláška bola vyvesená na úradnej tabuli obce dňa :.....

Verejná vyhláška bola zvesená z úradnej tabule obce dňa :.....

Oznámené na webovom sídle obce a CUET :


Oznámené iným spôsobom.....

(Elektronická tabuľa, miestna tlač, rozhlas , lokálne TV a iné miestne médiá ...)

Príloha pre navrhovateľa :

Grafická príloha situačného výkresu, na ktorej je vyznačené umiestnenie stavby v súlade s podmienkami územného rozhodnutia

- LEGENDA:**
- EXIST. MADZEMNE NN VEDENIE
 - ZNOVUMONT. MADZEMNE NN VEDENIE
 - NOVE PODZEMNE NN VEDENIE
 - EXIST. PODZEMNA NN PRIPOLKA
 - NOVE OCHRANNE PASMO NN
 - EXIST. CESTA
 - EXIST. PLOT
 - NOVA SKRINA PRIS
 - NOVE UZEMNENIE NN
 - STROM

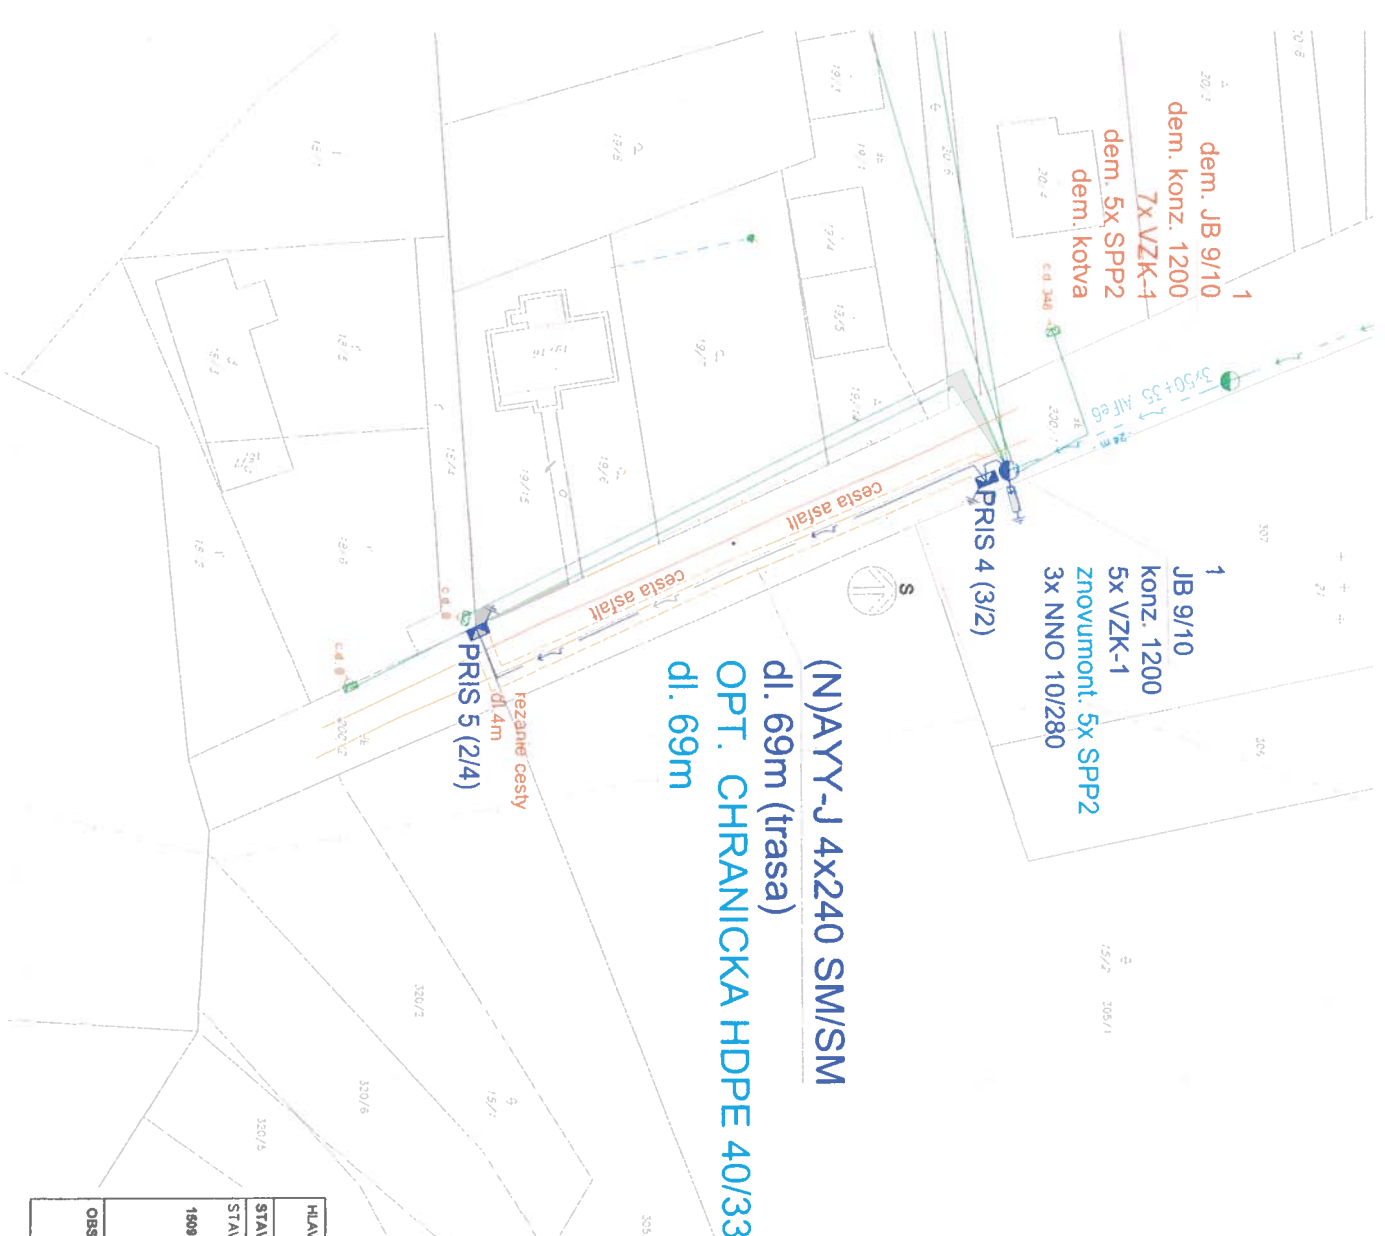

(N)AVYV-J 4X240 SM/SM
 dl. 69m (trasa)
 OPT. CHRANICKA HDPE 40/33
 dl. 69m



B

HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU		ZODP. PROJ.	Ing. Michal Borák
STA VT E L		KRESLIL	Ing. Michal Borák
SSD, o.s.			
STAVBA		PETROSTAV SK, s.r.o.	
16092 - Vnacky - Vnacky - Rozsahle NNK 2		DATUM	08 / 2022
		FORMATV AK	ZAM
		PROFESIA	EL
		STUPEŇ	PD pre realizáciu
		MIERKA	1 : 500
OBSAH VYKRESU		CISLO VYKRESU	
Situácia - montaz		2	

